

筑紫野太宰府消防組合消防本部防火基準適合表示実施要領

令和4年10月3日

第1 目的

この要領は、筑紫野太宰府消防組合消防本部防火基準適合表示実施要綱（以下「実施要綱」という。）に基づき、当該要綱の運用について必要な事項を定めることを目的とする。

第2 対象範囲について

1 複合用途防火対象物の場合

ホテル・旅館等（消防法施行令別表第一(5)項イ及び同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。）のうち、複合用途防火対象物における本制度の対象範囲については、原則として防火対象物全体とする。ただし、ホテル・旅館等の用途に供する部分以外において、建物全体についての防火（防災）管理（統括防火（防災）管理者の選任及び消防計画の届出等）や消防用設備等（スプリンクラー設備及び自動火災報知設備等）、危険物施設等、建築構造等の違反がない場合は、ホテル・旅館等の用途に供する部分及び当該用途からの避難経路に係る部分のみを対象とすることができるものとする。

2 増築等の工事が行われている場合

- (1) 表示マーク申請の際、現に増築、改築及び用途変更等（以下「増築等」という。）の工事が行われているホテル・旅館等については、申請時において現に存する部分についての適合状況により判断するものとする。
- (2) 前(1)の場合においては、増築等の工事が終了した後、当該増築等の工事を行った部分を含めた防火対象物全体について、当該適合状況を再度判断するものとする。

第3 表示に係る申請

- 1 ホテル・旅館等の関係者（以下「関係者」という。）からの表示マ

ークの交付申請は、別記様式第1に定める表示マーク交付（更新）申請書（以下「申請書」という。）に、4に掲げる報告書等のうち、該当となるものを添付して行うものとする。ただし、当該報告書等のうち、一定期間内に既に消防署に報告済みである場合等においては、添付を省略することができるものとする。

2 1において、ホテル・旅館等の用途に供する部分が存する複合用途防火対象物の表示マークの交付申請については、原則として表示基準のうち建物全体に係る部分（統括防火（防災）管理者選任（解任）届出書や建物全体についての消防計画、消防用設備等点検結果報告書や製造所等定期点検記録表等）が確認できる書類により、内容を審査することが必要となることから、関係者に対して、建物全体に係る部分が表示基準に適合していることを確認できる書類の添付を求めるほか、筑紫野太宰府消防組合消防本部火災予防査察規程（令和元年訓令第1号）第20条の査察台帳等（以下「査察台帳等」という。）を活用するなどにより内容の確認を行い、審査するものとする。

3 対象となるホテル・旅館等のうち、消防法（昭和23年法律第186号。以下「法」という。）第8条の2の2に基づく防火対象物定期点検報告の対象とならない防火対象物については、法令に基づく義務の対象外であるが、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第4条の2の4に定める防火対象物点検資格者による点検を行い、その結果を申請書に添付するものとする。

また、建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。）第12条に基づく定期報告の対象とならない防火対象物についても、法令に基づく義務の対象外であるが、建築士等有資格者により、表示基準に関わる部分（建築構造等・避難施設等）の調査（建基法第12条に基づく定期調査に準じた調査）を行い、その結果を申請書に添付するものとする。

4 表示マーク（銀）・表示マーク（金）の交付申請に添付が必要となる報告書等は以下のとおりとする。

報告書等の種別 【根拠法令】	備考	
	表示マーク（銀）	表示マーク（金）
防火対象物（防災管理）定期点検報告書（写）※1【法第8条の2の2（法第36条において準用する法第8条の2の2）】	申請日から過去1年以内実施した報告書を添付すること。ただし、消防署長に報告済みの場合は添付を省略することができる。	前回の申請日以降に実施した報告書をすべて添付すること。ただし、消防署長に報告済みの場合は添付を省略することができる。
防火対象物（防災管理）点検報告特例認定通知書（写）※2【法第8条の2の3（法第36条において準用する法第8条の2の3）】	申請日直近の認定通知書を添付すること。	表示マーク（銀）と同じ。
消防用設備等点検結果報告書（写）【法第17条の3の3】	申請日から過去1年以内実施した点検結果を添付すること。	前回の申請日以降に実施した点検結果すべてを添付すること。ただし、消防署長に報告済みの場合は添付を省略することができる。
製造所等定期点検記録表（写）【法第14条の3の2】	申請日から過去1年以内実施した記録表を添付すること。	前回の申請日以降に実施した報告書をすべて添付すること。
定期調査報告書（写）【建築基準法第12条】	直近の定期調査の期間内に行ったものを添付すること。	直近の定期調査報告の期間内に行ったものをすべて添付すること。

消防署長が必要と認める書類	(例) 点検報告の不備事項の改修状況、自衛消防訓練の記録、自主点検記録、危険物取扱者の免状(表・裏)、前回の表示基準適合通知書等
---------------	--

※1 法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)に基づく点検及び報告の特例の認定がされていない場合

※2 法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)に基づく点検及び報告の特例の認定により防火対象物定期点検報告が免除されている場合

第4 表示基準の審査

- 1 表示基準の審査にあたっては、表示基準において該当となる点検項目について、第3、4に掲げる報告書等を活用し、別添「判定基準及び判定表」により適合状況を判定するものとする。
- 2 添付された報告書等のみでは、表示基準への適合状況を判定することが難しい場合は、査察台帳等を活用するほか、原則立入検査を行うこととする。
- 3 審査にあたっては、以下の事項に注意すること。
 - (1) 審査の対象が法第8条の2の3の防火対象物の点検及び報告の特例認定(以下「特例認定」という。)の対象である場合、特例認定の審査と合わせて実施するなど審査の効率性に配慮するものとする。
 - (2) 申請時に添付された定期調査報告書は、建基法第12条の規定に基づき、福岡県建築基準法施行細則(昭和26年規則第1号)第18条の2に規定する特殊建築物等の定期調査期間内に報告されているものを有効とするが、表示マークの交付後において、建基法第12条の規定に基づく定期調査報告が行われた場合には、表示基準のうち建築構造等の適合状況を確認するため、改めて申請者に対して、当該調査報告書の提出を求めることとする。そのため、申請者に対し、表示基準適合通知書を交付する際に、予めその旨を伝えておくこと。

- (3) 表示基準中の「消防計画」における訓練については、「旅館・ホテル等における夜間の防火管理体制指導マニュアルについて」（昭和 62 年 8 月 1 日付け消防予第 131 号）に基づき実施することが消防計画において定められている場合は、防火対象物定期点検報告書において、当該訓練の実施について確認するものとし、必要に応じて訓練の立会い等を行うものとする。
- (4) 表示基準中の「建築構造等」における建築構造、防火区画及び階段については、現行の建築基準法令に適合（既存不適格として扱っているものは除く。）していることを確認するものとする。ただし、既存不適格として取り扱っているものであっても、特定行政庁からの代替措置等の指導状況を確認すること等により、一定の安全性が確保されていると認められるものについては、消防署長の判断により審査の対象とすることができるものとする。

第 5 表示マークの交付等

- 1 関係者からの申請により、消防署長が表示基準に適合していると認めた場合、当該関係者に対して別記様式第 2 により通知するとともに、表示マークを交付するものとする。その際、第 7、1、(3)に必要なパスワードを当該通知書の特記事項の欄に記載すること。
- 2 消防署長は、1 により表示マークの交付を行った場合、別記様式第 3 に定める表示マーク受領書を関係者から受領するものとする。
- 3 関係者からの申請により、消防署長が表示基準に適合しないと認めた場合、関係者に対して別記様式第 4 により通知するものとする。
- 4 消防署長は、2 による受領書を受領したときは、別記様式第 6 により、次に掲げる事項を当消防本部のホームページに掲載するとともに、特定行政庁等と情報共有するよう努めるものとする。
 - (1) 表示マークの交付番号
 - (2) 当該防火対象物の名称及び所在地
 - (3) 表示マークの種別
 - (4) 表示マークの交付年月日及び有効期間
- 5 消防署長は、表示マークの有効期間中にある防火対象物が実施要綱

第8条に定める表示マークの返還事由に該当する場合、表示マークを交付した関係者に対し、別記様式第5により、貸与していた表示マークの返還及びホームページ等での使用の中止を求めるものとする。

- 6 実施要綱第8条第4号において、表示基準の適合性についての調査結果が確定するまでの間は、消防署長等の判断により、関係者に表示マークの掲出を留保させるものとする。

第6 表示マークについて

- 1 表示マークの仕様は、別図1のとおりとする。
- 2 表示マークの有効期間については、最初に交付を行った日を基準日（起点）とし、表示マークを変更した場合も、表示マークに記載する交付年月日は変更しないものとする。

なお、「表示マーク（銀）」から「表示マーク（金）」に変更となる場合であっても、交付する「表示マーク（金）」に記載する交付年月日は最初に「表示マーク（銀）」の交付を行った日とする。

- 3 表示マークを継続する場合の有効期間は、継続前の表示マークの有効期間終了後を起点とするものであり、表示マークを継続するための交付申請を行った日、若しくは通知書の交付を行った日としないよう留意すること。

4 表示マークの複製について

- (1) 表示マークを受領した事業所の関係者（以下「受領者」という。）は、表示マークを複製することができるものとする。
- (2) 複製する表示マークの仕様は第6、1のとおりとするが、材質は問わないものとする。
- (3) 複製した表示マークの管理は、受領者の責任において行い、他の事業所等への転用は行わないものとする。

5 表示マークの掲出について

- (1) 受領者は、表示マークの有効期間中に限り表示対象物のうち、令別表第一(5)項イの用途に供する部分に表示マーク（複製した表示マークを含む。以下同じ。）を掲出できるものとする。
- (2) 更新申請受付期間中（有効期間終了の概ね1か月前から有効期間

終了日まで) に申請を受付けた表示対象物にあつては、現に交付を受けている表示マークの有効期間を超過した場合であっても、当該申請に係る「表示基準適合通知書」又は「表示基準不適合通知書」の交付を受けるまでは、引き続き表示マークを掲出することができるものとする。

- (3) 表示マークは、表示対象物の出入り口、ロビー及びフロント等利用者の見やすい位置に掲出するものとし、掲出個所は10か所以下とする。

第7 ホームページ等における表示マーク

- 1 受領者は、ホームページ等（ブログ、ツイッター等インターネットの利用に係るものを含む。以下同じ。）において電子データの表示マーク及び表示マーク用バナー（以下「電子表示マーク等」という。）を使用することができる。

- 2 電子表示マーク等は別図2のとおりとし、サイズの変更を行うことができるものとする。ただし、サイズの変更を行う場合は、縦横比率を変更しないものとする。

3 電子表示マーク等の入手方法

受領者は電子表示マーク等を総務省消防庁のホームページ上の「建物の防火安全情報適マーク制度」の説明用ページからダウンロードし、使用することができる。その際、電子データの表示マークにあつては、第5、1のパスワードによりダウンロードすること。

(http://www.fdma.go.jp/relocation/kasai_yobo/hyoujiseido/download/)

4 使用方法

受領者は、ホームページ等において電子データの表示マークを使用する場合は、別図3の掲載例を参考に、表示マークの交付を受けていることがわかる内容を付記して掲載するものとする。

5 使用に関する留意点等

- (1) 受領者は、現に交付されている表示マークの有効期間中においてのみ、電子表示マーク等を使用できるものとする。ただし、更新申請に係る当該電子表示マーク等の使用については、第6、5、(2)を

準用する。

- (2) 受領者は、表示マークの有効期間中であっても第5、5により表示マークの返還請求を受けた場合は、ホームページ等の電子表示マーク等を使用できないものとする。

第8 虚偽の表示マークへの対応

- 1 消防署長は、現に表示マークの交付を受けていない防火対象物について、表示マーク及び電子表示マーク等が使用されることのないよう、立入検査等の機会を通じて確認するものとする。
- 2 消防署長は、表示マーク等の虚偽の使用を確認した場合は、関係者に対して制度の趣旨、内容等の説明を行い、表示マーク及び電子表示マーク等の使用ができない旨を継続的に指導するものとする。

附 則

この要領は、令和4年10月3日から施行する。

別添

判定基準及び判定表

次に掲げる事項のうち該当するものについて、消防法に基づく各種届出、建築基準法に基づく届出、筑紫野太宰府消防組合火災予防条例（以下「火災予防条例」という。）に基づく届出等により確認し、適合状況を判定するものとする。

なお、各種届出等により適合状況を判定することが難しい事項については、査察台帳等を活用するほか、原則立入検査を実施することにより判定することとする。

項目	判定方法	該当	判定
1 防火管理等	(1) 防火対象物の点検及び報告 消防法（以下「法」という。）第8条の2の2の規定により点検及び報告が行われていること。又は、法第8条の2の3の規定により点検及び報告の特例の認定がされていること。 なお、その管理について権原が分かれている防火対象物については、各管理権原者が提出している届出等の内容を確認すること。 ※第3、3により判定必須	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	(2) 防火管理者等の届出 消防法施行規則（以下「規則」という。）第3条第1項及び第3条の2第1項の規定により、防火管理者選任（解任）の届出、防火管理に係る消防計画の作成（変更）の届出がされていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	(3) 自衛消防組織の届出 消防法施行令（以下「令」という。）第4条の2の4に規定する防火対象物にあつては、法第8条の2の5第2項に規定する自衛消防組織設置（変更）の届出がされていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
(4) 防火管理に係る消防計画	防火管理に係る消防計画に基づき、次に掲げる事項が適切に行われていること。		
	① 自衛消防の組織の編成、任務の分担及び指揮命令系統に関する事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	② 防火対象物についての火災予防上の自主検査及び当該自主検査の結果に基づく措置に関する事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	③ 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備並びに当該点検の結果に基づく措置に関する事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	④ 避難施設の点検及び維持管理並びに避難経路図の掲示その他の避難施設の案内に関する事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	⑤ 防火上の構造の点検及び維持管理に関する事項	有 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/>

			無 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
		⑥ 定員の遵守その他収容人員の適正化に関する事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑦ 防火管理上必要な教育に関する事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑧ 消火、通報及び避難の訓練の実施に関する事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑨ 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関する事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑩ 防火管理について消防機関との連絡に関する事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑪ 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関する事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑫ ①から⑪に掲げるもののほか、防火管理に関し必要な事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑬ 令第4条の2の4に規定する防火対象物（同条第2号に掲げる防火対象物にあつては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。⑭において同じ。）にあつては、次に掲げる事項		
		ア 火災の初期の段階における消火活動、消防機関への通報、在館者が避難する際の誘導その他の火災の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		イ 自衛消防組織の要員に対する教育及び訓練に関する事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		ウ その他自衛消防組織の業務に関し必要な事項	有 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/>

			無 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
		⑭ 令第4条の2の5第2項の規定により、令第4条の2の4の防火対象物につき、その管理について権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあつては、次に掲げる事項		
		ア 自衛消防組織に関する協議会の設置及び運営に関する事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		イ 自衛消防組織の統括管理者の選任に関する事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		ウ 自衛消防組織が業務を行う防火対象物の範囲に関する事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		エ その他自衛消防組織の運営に関し必要な事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑮ 防火管理上必要な業務の一部が防火対象物の関係者（所有者、管理者又は占有者をいう。以下同じ。）及び関係者に雇用されている者（当該防火対象物で勤務している者に限る。）以外の者に委託されている防火対象物にあつては、防火管理上必要な業務の受託者の氏名及び住所（法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地）並びに当該受託者の行う防火管理上必要な業務の範囲及び方法に関する事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑯ その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物の当該権原の範囲に関する事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑰ 規則第3条第4項に規定する強化地域（以下「強化地域」という。）に所在する防火対象物にあつては、次に掲げる事項		
		ア 大規模地震対策特別措置法（昭和53年法律第73号）第2条第13号に規定する警戒宣言（以下「警戒宣言」という。）が発せられた場合における自衛消防の組織の編成、任務の分担及び指揮命令系統に関する事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		イ 大規模地震対策特別措置法第2条第3号に規定する地震予知情報及び警戒宣言の伝達方法に関する事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		ウ 警戒宣言が発せられた場合における避難誘導に関する	有	適

	事項	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	エ 警戒宣言が発せられた場合における施設及び設備の点検及び整備その他地震による被害の発生の防止又は軽減を図るための応急対策に関する事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	オ 大規模な地震に係る防災訓練の実施に関する事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	カ 大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関する事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	⑱ 消火及び避難の訓練の実施回数に関する事項（当該消火及び避難の訓練を実施する場合におけるその旨の消防機関への通報に関する事項を含む。）	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
(5) 統括防火管理者等の届出	法第8条の2の規定により、統括防火管理者の選任（解任）の届出、防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の届出がされていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
(6) 防火・避難施設等	法第8条の2の4の規定により、廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について、避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理されていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
(7) 防災対象物品の使用	法第8条の3の規定により防災対象物品が使用されていること。また、当該防災対象物品に法第8条の3第2項、第3項及び第5項の規定に従って表示が付されていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
(8) 圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出	法第9条の3に基づいて液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で危険物の規制に関する政令（昭和34年政令第306号）第1条の10第1項に規定するものを貯蔵し、又は取り扱っている場合（法第9条の3第1項ただし書きに規定する場合を除く。）には、その旨の届出がされていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
(9) 火気使用設備又は火器使用器具	火災予防条例で定められた火を使用する設備等の位置、構造及び管理、火を使用する器具等の取扱いその他火気の使用に関する制限等の基準に適合していること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
(10) 少量危険物又は指定	① 法第9条の4に基づいて火災予防条例で定められる規定により、法第9条の4に規定する指定数量未満の危険物（以	有 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/>

	可燃物	下「少量危険物」という。)及び指定可燃物が貯蔵し、取り扱われていること。	無 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
		② 火災予防条例で定められる規定により、少量危険物貯蔵取扱所及び指定可燃物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備が設置及び管理されていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		③ 火災予防条例で定められる規定により、火災の危険要因を把握するとともに、保安に関する計画が作成され、火災予防上有効な措置が講じられていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		④ ②の規定にかかわらず、基準の特例が適用されている少量危険物貯蔵取扱所及び指定可燃物貯蔵取扱所にあつては、引き続き、同条の規定の適用を認めた状況で設置及び管理されていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	(11) (1)から(10)に掲げるもののほか、法又は法に基づく命令に規定する事項に関し組合管理者が定める基準を満たしていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2 防災管理等	(1) 防災管理対象物の点検及び報告	法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定による点検及び報告が行われていること。又は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項に規定する点検及び報告の特例の認定がされていること。 なお、その管理について権原が分かれている防火対象物については、各管理権原者が提出している届出の内容を確認すること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		(2) 防災管理者等の届出	規則第51条の8第1項の届出及び規則第51条の9において準用する第3条の2第1項の規定により、防災管理者選任(解任)の届出書、防災管理に係る消防計画の作成(変更)の届出がされていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
	(3) 防災管理に係る消防計画	防災管理に係る消防計画に基づき、次に掲げる事項が適切に行われていること。	/	/
		① 自衛消防の組織の編成、任務の分担及び指揮命令系統に関する事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		② 避難施設の点検及び維持管理並びに避難経路図の掲示その他の避難施設の案内に関する事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		③ 定員の遵守その他収容人員の適正化に関する事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		④ 防災管理上必要な教育に関する事項	有 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/>

			無 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
		⑤ 避難の訓練その他防災管理上必要な訓練の実施に関する事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑥ 防災管理について関係機関との連絡に関する事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑦ ⑤に掲げる訓練の結果を踏まえた防災管理に係る消防計画の内容の検証及び当該検証の結果に基づく当該消防計画の見直しに関する事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑧ ①から⑦に掲げるもののほか、建築物その他の工作物における防災管理に関し必要な事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑨ 令第45条第1号に掲げる災害（以下この号において「地震」という。）による被害の軽減に関する事項として次に掲げる事項		
		ア 地震発生時における建築物その他の工作物及び建築物その他の工作物に存する者等の被害の想定及び当該想定される被害に対する対策に関する事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		イ 建築物その他の工作物についての地震による被害の軽減のための自主検査及び当該自主検査の結果に基づく措置に関する事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		ウ 地震による被害の軽減のために必要な設備及び資機材の点検並びに整備並びに当該点検の結果に基づく措置に関する事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		エ 地震発生時における家具、じゅう器その他の建築物その他の工作物に備え付けられた物品の落下、転倒及び移動の防止のための措置に関する事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		オ 地震発生時における通報連絡、避難誘導、救出、救護その他の地震による被害の軽減のための応急措置に係る事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		カ アからオまでに掲げるもののほか、建築物その他の工作物における地震による被害の軽減に関し必要な事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		⑩ 令第45条第2号に掲げる災害による被害の軽減に関する事項として次に掲げる事項	/	/
		ア 令第45条第2号に掲げる災害発生時における通報連絡及び避難誘導に関する事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		イ アに掲げるもののほか、建築物その他の工作物における令第45条第2号に掲げる災害による被害の軽減に関し必要な事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑪ 防災管理上必要な業務の一部が建築物その他の工作物の関係者及び関係者に雇用されている者（当該建築物その他の工作物で勤務している者に限る。）以外の者に委託されている建築物その他の工作物にあっては、防災管理上必要な業務の受託者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地）並びに当該受託者の行う防災管理上必要な業務の範囲及び方法に関する事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑫ その管理について権原が分かれている建築物その他の工作物にあっては、当該建築物その他の工作物の当該権原の範囲に関する事項	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑬ 避難訓練の実施回数に関する事項（当該訓練を実施する場合におけるその旨の消防機関への通報に関する事項を含む。）	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	(4) 統括防災管理者等の届出	法第36条第1項において準用する法第8条の2の規定により、統括防災管理者の選任（解任）の届出、建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の届出がされていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
3 消防用設備等	(1) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置及び維持等	消防用設備等又は特殊消防用設備等が、次に掲げるところにより、法第17条、第17条の2の5及び第17条の3並びにこれらに基づく命令の規定に従って、設置されていなければならないものとする。	/	/
		① 令第10条第1項及び第3項の規定により、消火器、簡易消火用具が設置されていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		② 令第11条第1項、第2項及び第4項の規定により、屋内消火栓設備が設置されていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		③ 令第12条第1項、第3項及び第4項の規定により、スプリンクラー設備が設置されていること。	有 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/>

			無 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
		④ 令第13条の規定により、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備が設置されていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑤ 令第19条第1項、第2項及び第4項の規定により、屋外消火栓設備が設置されていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑥ 令第20条第1項、第2項及び第5項の規定により、動力消防ポンプ設備が設置されていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑦ 令第21条第1項及び第3項の規定により、自動火災報知設備が設置されていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑧ 令第21条の2第1項の規定により、ガス漏れ火災警報設備が設置されていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑨ 令第22条第1項の規定により、漏電火災警報器が設置されていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑩ 令第23条第1項及び第3項の規定により、消防機関へ通報する火災報知設備が設置されていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑪ 令第24条第1項から第3項まで及び第5項の規定により、非常警報器具又は非常警報設備が設置されていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑫ 令第25条第1項及び第2項第1号の規定により、避難器具が設置されていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑬ 令第26条第1項及び第3項の規定により、誘導灯及び誘導標識が設置されていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑭ 令第27条第1項及び第2項の規定により、消防用水が設置されていること。	有 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/>

			無 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
		⑮ 令第28条第1項及び第3項の規定により排煙設備が設置されていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑯ 令第28条の2第1項、第3項及び第4項の規定により、連結散水設備が設置されていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑰ 令第29条第1項の規定により、連結送水管が設置されていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑱ 令第29条の2第1項の規定により、非常コンセント設備が設置されていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑲ 令第29条の3第1項の規定により、無線通信補助設備が設置されていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑳ ①から⑱の規定にかかわらず、令第29条の4第1項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等にあつては、引き続き、同項に規定する通常用いられる消防用設備等の防火安全性能と同等以上であると消防長又は消防署長が認めた状況で設置されていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		㉑ ①から㉐の規定にかかわらず、現に令第32条の規定が適用されている消防用設備等にあつては、引き続き、同条の規定の適用を消防長又は消防署長が認めた状況で設置されていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		㉒ ①から㉑の規定にかかわらず、法第17条第3項に規定する特殊消防用設備等にあつては、同項に規定する設備等設置維持計画に従って設置されていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		㉓ ①から㉒の規定にかかわらず、法第17条の2の5第1項の規定が適用される消防用設備等にあつては、当該消防用設備等の設置に係る技術上の基準に関する従前の規定により、設置されていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		㉔ ㉓に掲げるもののほか、法第17条の3第1項の規定が適用される消防用設備等にあつては、用途が変更される前の防火対象物における消防用設備等の設置に係る技術上の基準に関する規定により、設置されていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		㉕ 法第17条の3の2の規定により、消防用設備等又は特殊消	有	適


		防用設備等の設置の届出を行い、消防機関の検査を受けていること。	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	(2) 消防用設備等の点検報告	法第17条の3の3の規定により、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告がされていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
4 危険物施設等	(1) 法第10条第3項の規定により、危険物が貯蔵され、又は取り扱われていること。		有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	(2) 法第10条第4項の規定により、製造所等の位置、構造及び設備が設置されていること。		有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	(3) 法第11条第1項の規定により、許可を受けていること。		有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	(4) 法第11条第5項の規定により、完成検査を受けていること。		有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	(5) 法第11条第6項の規定により、譲渡又は引渡の届出がされていること。		有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	(6) 法第11条の4第1項の規定により、危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出がされていること。		有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	(7) 法第12条の規定により、製造所等の位置、構造及び設備が維持されていること。		有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	(8) 法第12条の7第2項の規定により、危険物保安統括管理者の届出がされていること。		有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	(9) 法第13条第2項の規定により、危険物保安監督者の届出がされていること。		有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	(10) 法第13条第3項の規定により、危険物取扱者以外の者により危険物の取扱いが		有	適

	行われていないこと（甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者の立会いのある場合を除く。）。	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	(11) 法第13条の23の規定により、危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者が保安講習を受講していること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	(12) 法第14条の規定により、危険物施設保安員が定められ、保安のための適切な業務が行われていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	(13) 法第14条の2の規定により、予防規程の認可を受け、当該予防規程に定められた事項が適切に守られていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	(14) 法第14条の3の2の規定により、定期点検が行われ、その記録が作成され、及び保存されていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	(15) 法第14条の4の規定により、自衛消防組織が設置されていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	(16) (2)の規定にかかわらず、危険物の規制に関する政令（昭和34年政令第306号。）第23条の規定が適用されている製造所等にあつては、引き続き、同条の規定の適用を認めた状況で設置及び維持されていること。	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
5 建築構造等	(1) 定期調査報告 建築基準法（以下「建基法」という。）第12条の規定に基づく定期報告が行われていること。 ※第3、3により判定必須	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	次に掲げる事項が、現行の建築基準法令に適合（既存不適格として扱っているものは除く。）していること。		
	① 建築構造 主要構造部の構造不適がないこと。（建基法第21条、第27条、第35条）	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	② 防火区画 堅穴区画が設けられ、当該壁、床及び防火戸の構造が適正で、かつ、破損等がないこと。（建築基準法施行令（昭和25年11月16日政令第338号。以下「建基令」という。）第112条第11項、第16項、第17項、第19項（避難経路にあたる昇降機の昇降路は、昭和56年建設省告示第1111号に示す仕様に適合していること。））	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
③ 階段 必要な数の直通階段、避難階段及び特別避難階段が	有	適	

		設置され、その構造が適正であること。(建基令第120条、第121条、第121の2、第122条、第123条)	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
(3) 避難施設等		次に掲げる事項が、現行の建築基準法令に適合(既存不適格として扱っているものを含む。)していること。	/	/
		① 屋根 建基法第22条、第62条関係	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		② 外壁 建基法第23条～第25条、建基法第61条関係	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		③ 非常用エレベーター (建基令第129条の13の3)、建基法第34条第2項関係	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		④ 排煙設備(建基令第126条の2、126条の3)、建基法第35条関係	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑤ 防煙壁(建基令第126条の3)、建基法第35条関係	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑥ 非常用の照明装置(建基令第126条の4、令第126条の5) 建基法第35条関係	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑦ 非常用の進入口等(建基令第126条の6、第126条の7) 建基法第35条関係	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑧ 壁(建基法第35条の2、建基令第112条、第114条、第107条、第107条の2、第108条の3、第128条の3の2、第128条の4、第129条の2の5、第114条、第115条の2)	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑨ 天井(建基法第35条の2、令第112条、第128条の3の2～第129条)	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑩ 床(建基法第36条、建基令第112条、第115条の2、第129条の2の5)	有 <input type="checkbox"/> 無	適 <input type="checkbox"/> 否

			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		⑪ 特定防火設備及び防火設備（建基法第36条、建基令第112条（2）に掲げるものを除く。）、第115条の2、第129条の2の5）	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑫ 避難施設（通路（建基令第120条、第121条）、廊下（建基令第119条）、出入口（建基令第118条、第124条、第125条、第125条の2）、屋上広場（建基令第126条）、避難上有効なバルコニー（建基令第121条））、建基法第35条	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		⑬ 敷地内の通路（建基令第127条、第128条、第128条の2）、建基法第35条	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

別図1

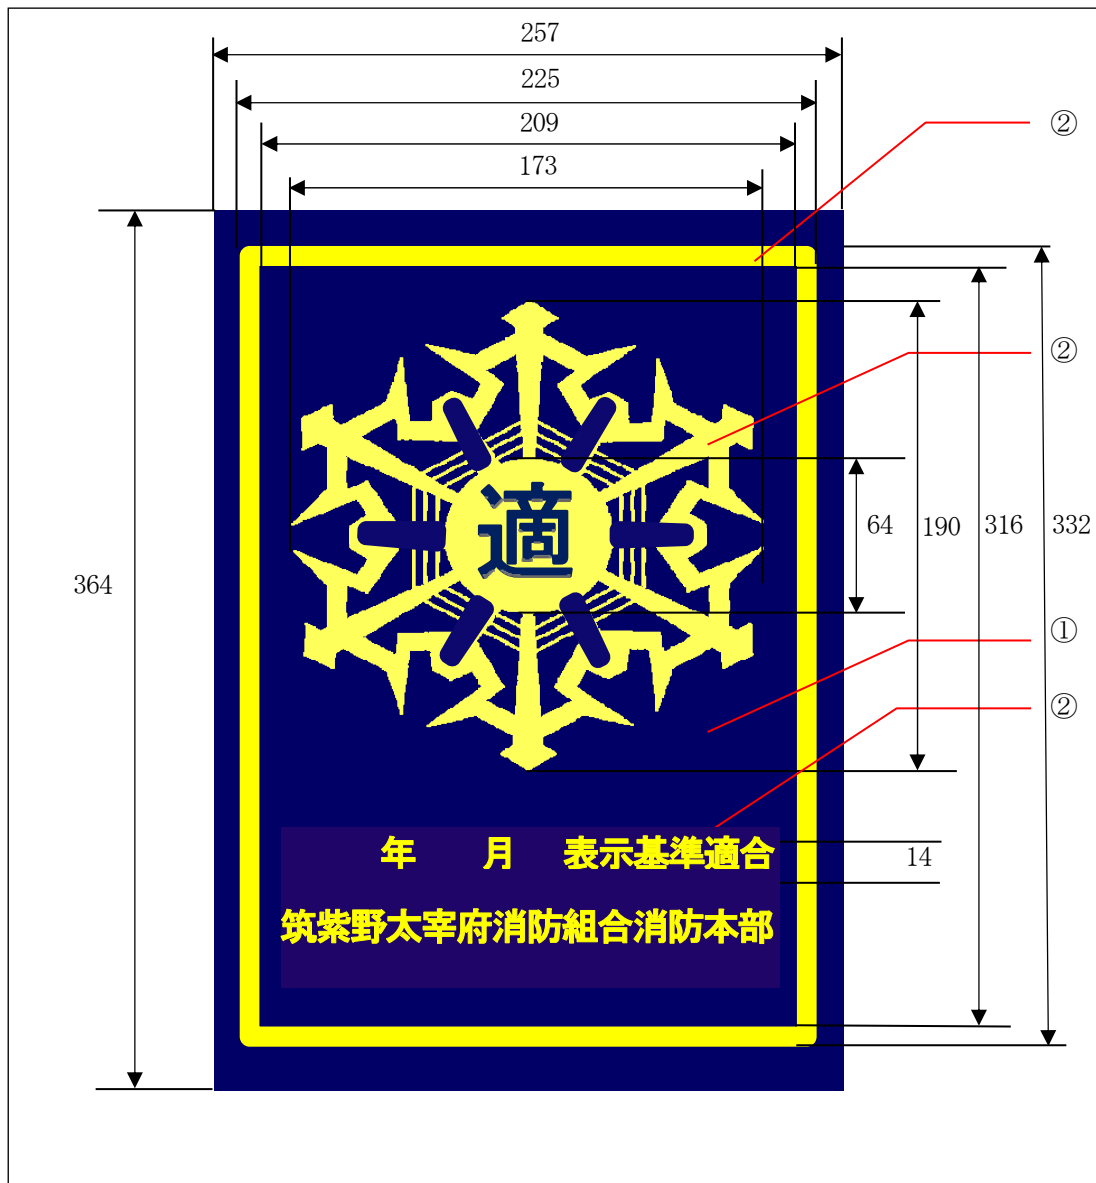


- 1 様式の大きさは、日本産業規格B4とする。
- 2 数字の単位は、ミリメートルとする。
- 3 色彩については、①地を濃紺色、②その他のものは、表示マーク（金）は金色とし、表示マーク（銀）は銀色とする。
- 4 材質は、ファンタス（ネイビー）L判T目<270 kg>とし、印刷仕様については、箔押し加工（銀消しNo.24）とする。

別図2

ホームページ等で使用する 電子データ 掲載ホームページ	表示マーク	表示マーク用バナー
消防庁ホームページ		

別図3

【電子データの表示マーク掲載（例）】



〇〇ホテルは、防火基準適合表示実施要綱に基づく、表示マークの交付を受けております。

- ・表示マーク交付日 :
- ・表示マーク有効期間 :
- ・表示マーク交付番号 :
- ・交付機関 : 筑紫野太宰府消防組合消防本部