

窓を塞いだだけで、消防法令違反！？

有効開口部とされた窓等が
維持管理できていないと「無窓階」となり、
消防用設備の規制が厳しくなる可能性があります



筑紫野太宰府消防本部
筑紫野消防署 庁舎

筑紫野太宰府消防本部
筑紫野消防署の有効開口部

当消防本部は、

各庁舎に【有効開口部シール】を貼り、
維持管理しております。



有効開口部とは？

有効開口部とは、火災が起きたときに、
人が安全に避難したり、消防隊が建物の中に入
って消火や救助をしたりするために
役立つ窓や出入口のことです。

十分な大きさがあり、簡単に開けられ、
避難や消防活動の妨げにならないものが
対象になります。

ポイント！

ただ窓やドアがあるだけでなく、
十分な大きさがあり、簡単に開けられ、
避難や消防活動の妨げにならないものが
「有効開口部」となります。



有効開口部となりえるために。




NG例

有効開口部シール

知らぬ間に、有効開口部がNGに・・・

窓の形状を変更していた

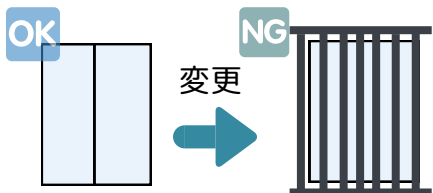

当初

格子付き窓

新たに格子を設けた場合
窓ガラスの厚みを変更した場合 等

窓の前に棚等を設置した



当初

棚類を設置

有効開口部から1 m内に、
棚類、間仕切り等を設置した場合 等

窓の外に倉庫等を設置した



当初

倉庫等を設置

有効開口部から
1 m以内に倉庫等を設置した場合 等
※接続した場合は、階の床面積も変わる

知らぬ間にをふせぐために

有効開口部シール を活用しよう！

1 有効開口部の把握が容易に！

有効開口部を把握することで、
知らぬ間に消防法令違反防止に

2 従業員等の周知に！

管理する上での目印になるため、
周知しやすい


常時
OKへ



様々な事業所で
有効開口部シールの活用していただいております！



無窓階ってなに？

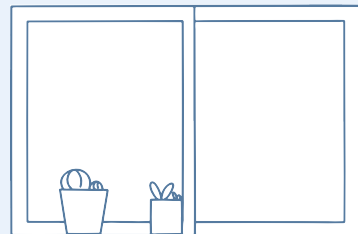

?
無窓階

避難上または消火活動上有効な開口部
(窓、ドア、シャッター等) を有しない階
をいいます

消防法施行令第10条第1項第5号



有効な開口部面積が
階の床面積の1/30超え

格子付き



無窓階

有効な開口部面積が
階の床面積の1/30以下

どれくらい必要??

「有効な開口部」の面積が階の床面積の1/30以下
となった階は **無窓階** となります

(例：1階床面積 300㎡で有効開口部面積10㎡以下なら無窓階)

詳しくは



無窓階になったときは



火災発生時の被害が大きくなりやすいため、
消防用設備等の設置義務が強化され



屋内消火栓



スプリンクラー



誘導灯

などが新たに必要となる可能性があります。

設置しない場合は **消防法令違反**
となる可能性があります！！



問合せ先

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| ☐ 筑紫野太宰府消防本部 | 0 9 2 - 9 2 4 - 5 7 9 2 |
| ☐ 筑紫野消防署 | 0 9 2 - 9 2 4 - 5 0 3 5 |
| ☐ 太宰府消防署 | 0 9 2 - 9 2 4 - 4 1 1 9 |